

控制說明：

旋鈕代號說明：


- TDEN: 從緊急電源切換至正常電源所需時間. 0~30秒。
- TDNE: 從正常電源切換至緊急電源所需時間. 0~30秒。
- TDDEC: 發電機延時停機所需時間. 0~180秒。
- TDDES: 發電機延時起動時間. 0~8秒。

選擇開關代號說明：

- 自動：常用電源斷電後，發電機自動啟動功能。
- OFF：訊號沒有提供供給發電機啟動。
- 手動：發電機強制啟動。用來測試發電機訊號是否正常。


指示燈代號說明：

- 來電：電源來電顯示用。
- 供電：電源供電顯示用。
- Engine Cooloff：發電機訊號停機顯示用。

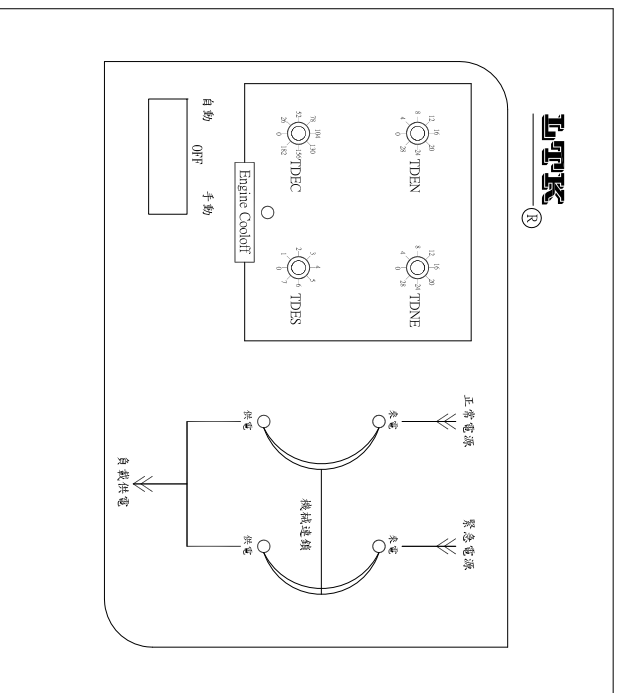

正視圖

背面圖

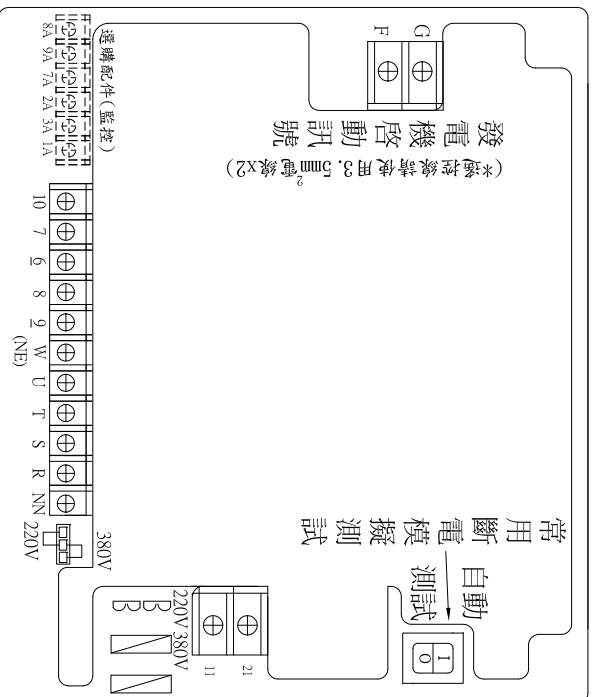

背面：
常用電源斷電模擬測試：模擬常用斷電時，發電機啟動ATS，運轉切換至備用側供應負載。

控制檢測保護說明：
欠相檢知：正常電源電源欠相時，啟動發電機並切至緊急電源供電，當正常電源電源恢復時，正常電源電源供電。

△	繪圖 DRAWING BY	設計 DESIGNED BY	核准 APPROVAL	日期 DATE 2010/11/24	尙偉機電有限公司 T: +886-2-89917709 F: +886-2-29939246
△				比例 SCALE 1	
△	修正 REVISION				

客戶名稱 CLIENT	圖面名稱 DRAWING TITLE (盤面SE11246-P1)控制操作說明	工號 WORK NO.
工程名稱 PROJECT	圖面內容 DRAWING CONTENT	圖面號碼 DRAWING NO. AT070003